


Kesselrücklaufanhebung  
nur, wenn die Bauart des  
Kessels dies erfordert

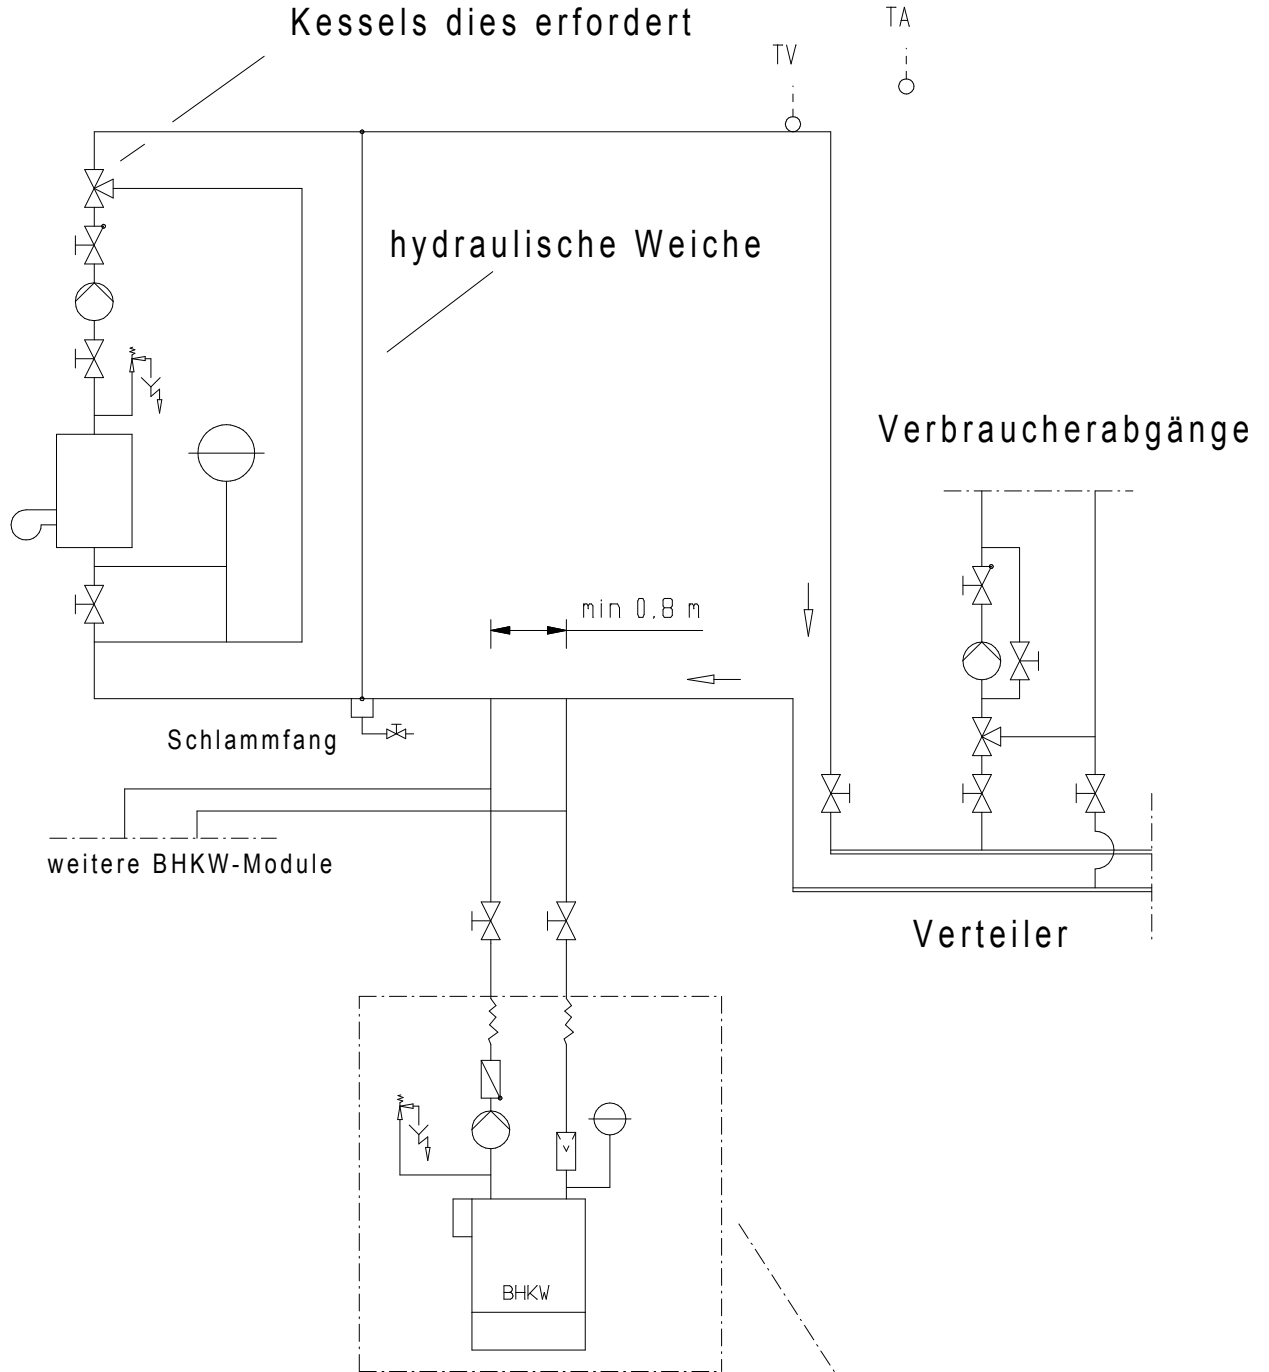

Sicherheits-einrichtungen  
nur teilweise dargestellt

Liefergrenze BHKW  
(Zusatz-ausstattung)

**GLIZIE GmbH**  
Ingenieurbüro für Umwelttechnik

Maßstab --

Kunde: **Prinzipbild**

Bezeichnung: **hydraulische Einbindung  
im Hauptrücklauf  
mit Weiche ohne Pendelspeicher**

Zeichn-Nr.: **10032**

Blatt  
**1/1**

Datum	Name
Bear 12.03.04	NZi
Gepr	

35510 Butzbach  
Am Hetgesborn 10 b  
Tel.: 06033/895470  
Fax: /1244

Zust	Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk nach DIN 34-1	Ers. für	Ers. durch.